



3φ3W 220V
1250A POWER BUSWAY
(B1F)MP2A

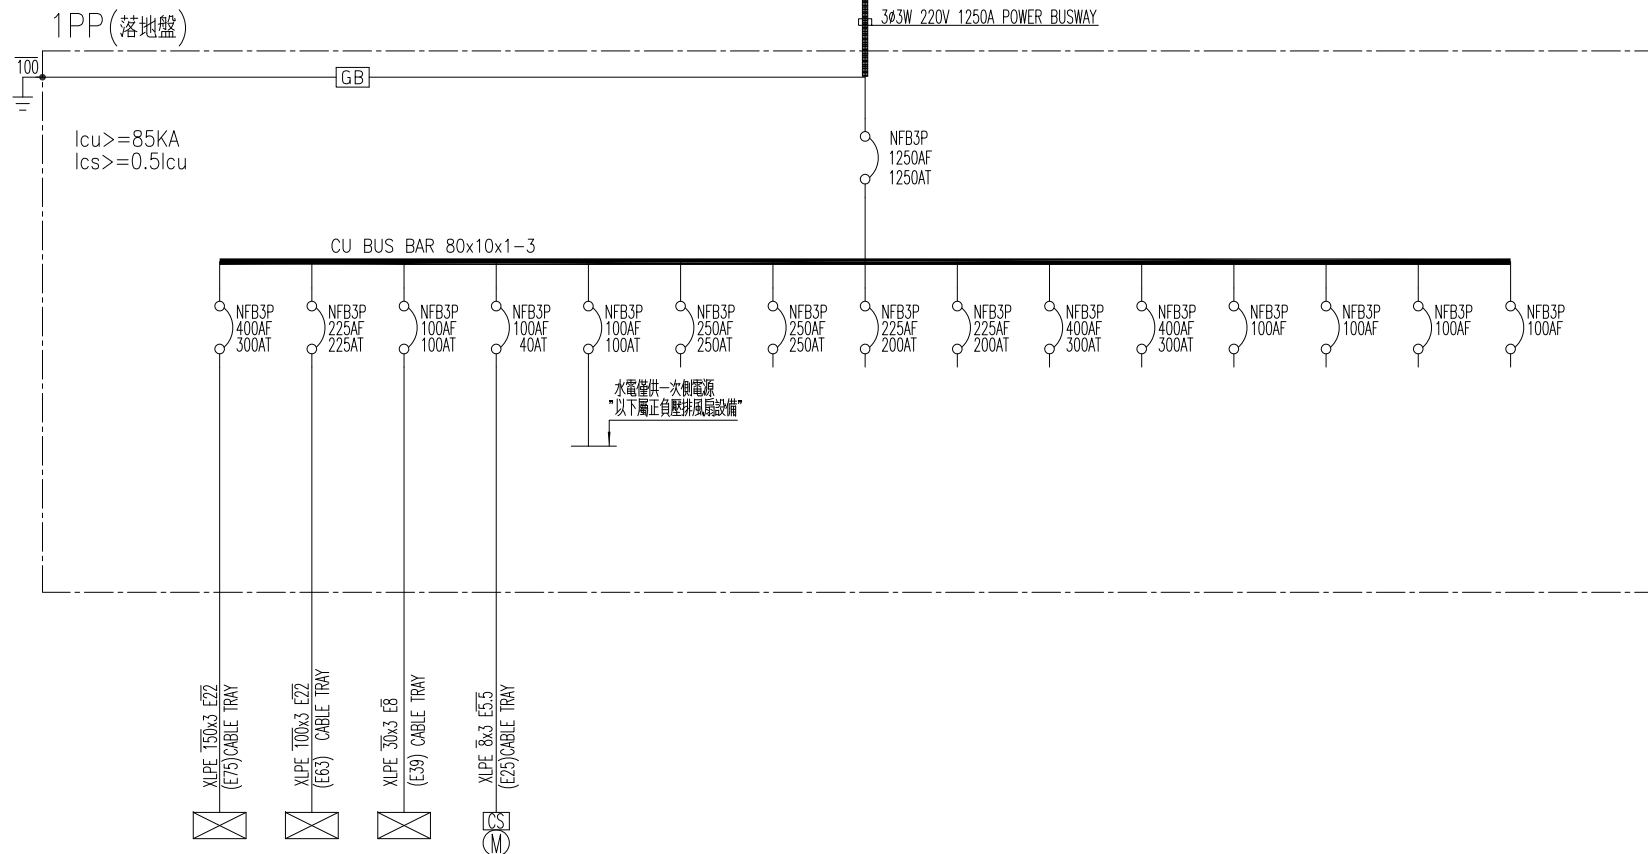


CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL
CAPACITY (VA)																
CURRENT (A)																
LOAD (VA)	R															
	S															
	T															
LOAD NAME	1PPA P:56.1HP 25KW	1PPB P:65HP	1F堆高機分電盤 P:30KW	天車 8HP 3φ 220V	(預留)1F正負壓 排風扇電源 1.5HP*18台 3φ 220V	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	P:151.1HP 55KW

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<p>星華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</p>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)			設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日			圖號 DWG. NO.: A10	版次 REV.: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---						張數 SHEET NO.:	/

3Ø3W 220V

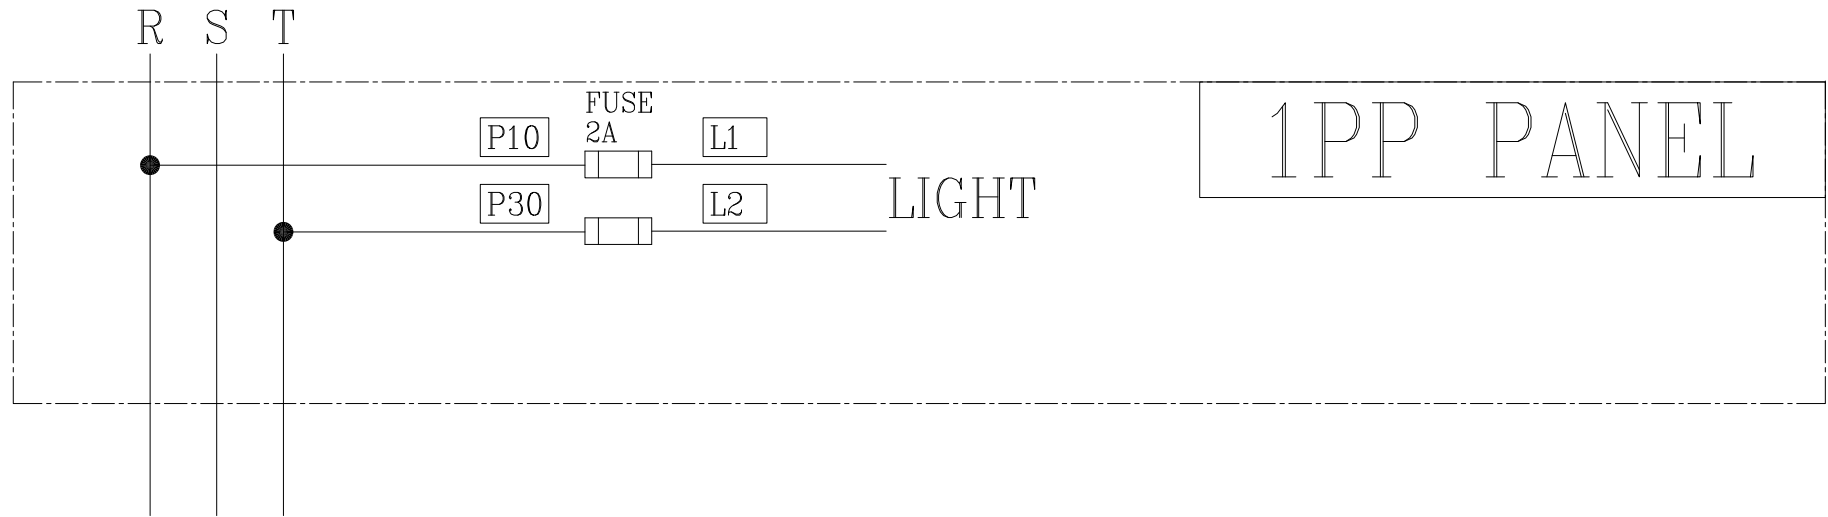

1PP PANEL

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統複線圖
用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---	圖號 DWG. NO.: LB02 張數 SHEET NO.: / 版次 REV: A
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)							