


客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)				工號 WORKING NO.: 111041302 案號 DRAWING NO.:	規劃日期 DATE: 111年04月20日 比例 SCALE: ---:---			圖號 DWG. NO.: A17	版次 REV.: A

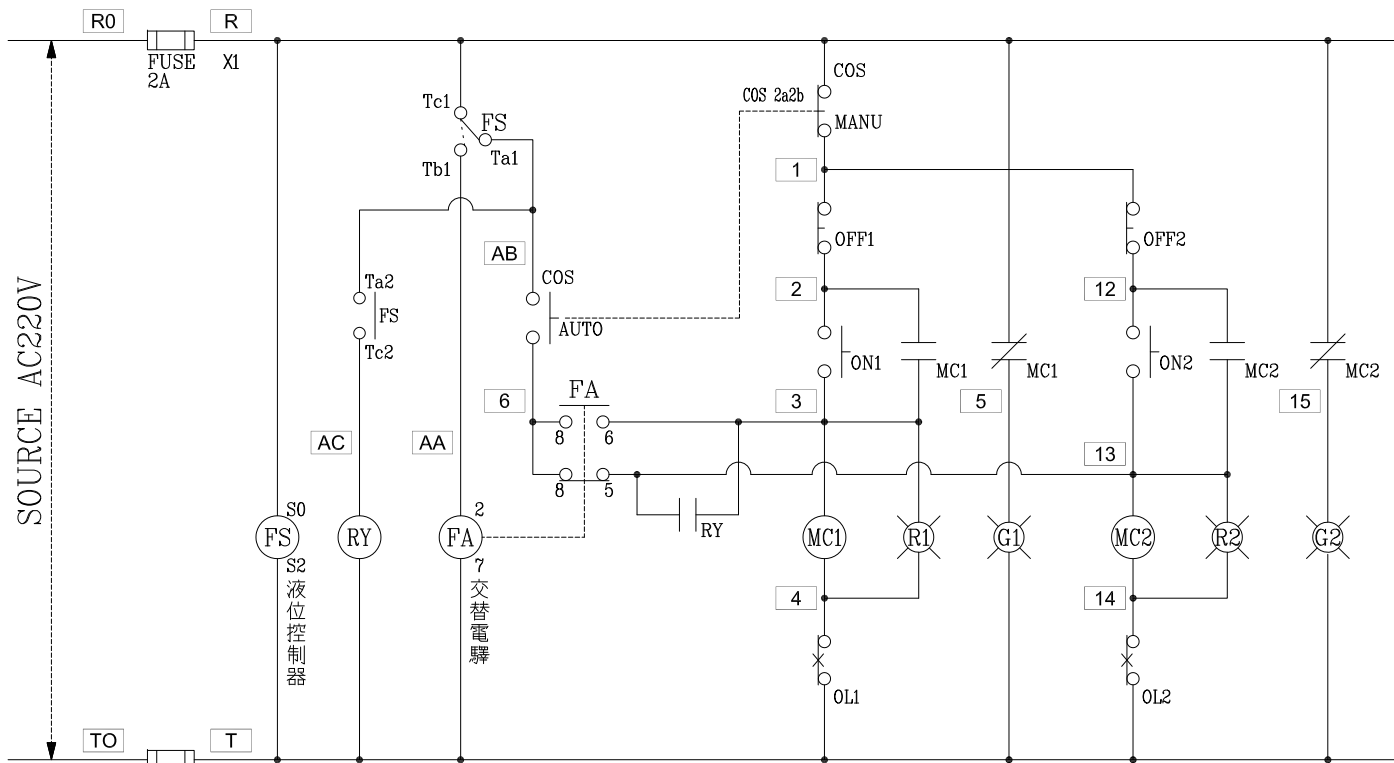

過門端子


TB	R
TB	T
TB	2
TB	3
TB	4
TB	5
TB	6
TB	12
TB	13
TB	14
TB	15
TB	AB
TB	

浮球外接端子

TB	E1
TB	E2
TB	E3
TB	E4
TB	

監控端子


TB	X1
TB	X2
TB	X3
TB	X4
TB	X5
TB	X6
TB	X7
TB	X8
TB	HX1
TB	HX2

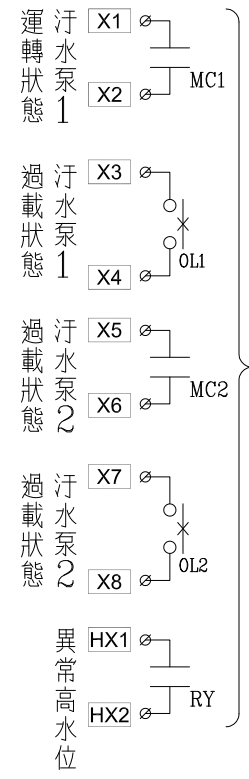

污.廢水泵(交替並列)運轉控制圖

盤內線號重複時,請於線號前
加分組別如A組B.C....E.F.....

盤名	迴路	編號
B1PD2	1,2	A
B1PD3	1,2	A
B1PD1	1,2	A
B1PS1	1,2,3,4,7,8	A,B,D
B1PW2	4,5	A
1PS1	1,2	A
E1A	7,8,9,10	A,B

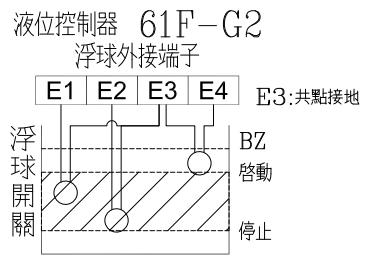

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統控制圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日			圖號 DWG. NO.: LC03	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)			案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---			張數 SHEET NO.:	/