



客 戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div>CH 建華機電股份有限公司</div> <div>CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.</div> <div>TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140</div> <div>廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div> <div>工 號 WORKING NO.: 11105001</div> <div>案 號 DRAWING NO.:</div> <div>規劃日期 DATE: 111年07月25日</div> <div>比 例 SCALE:</div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:	系統單線圖				
用 途 USER:	台灣維順工業股份有限公司	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥						圖 號 DWG. NO.:	LA15	版次 REV:	A	
台中工業區廠辦新建工程		<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)							張 數 SHEET NO.:			/	

＜二線式監控盤標準結線示意圖＞

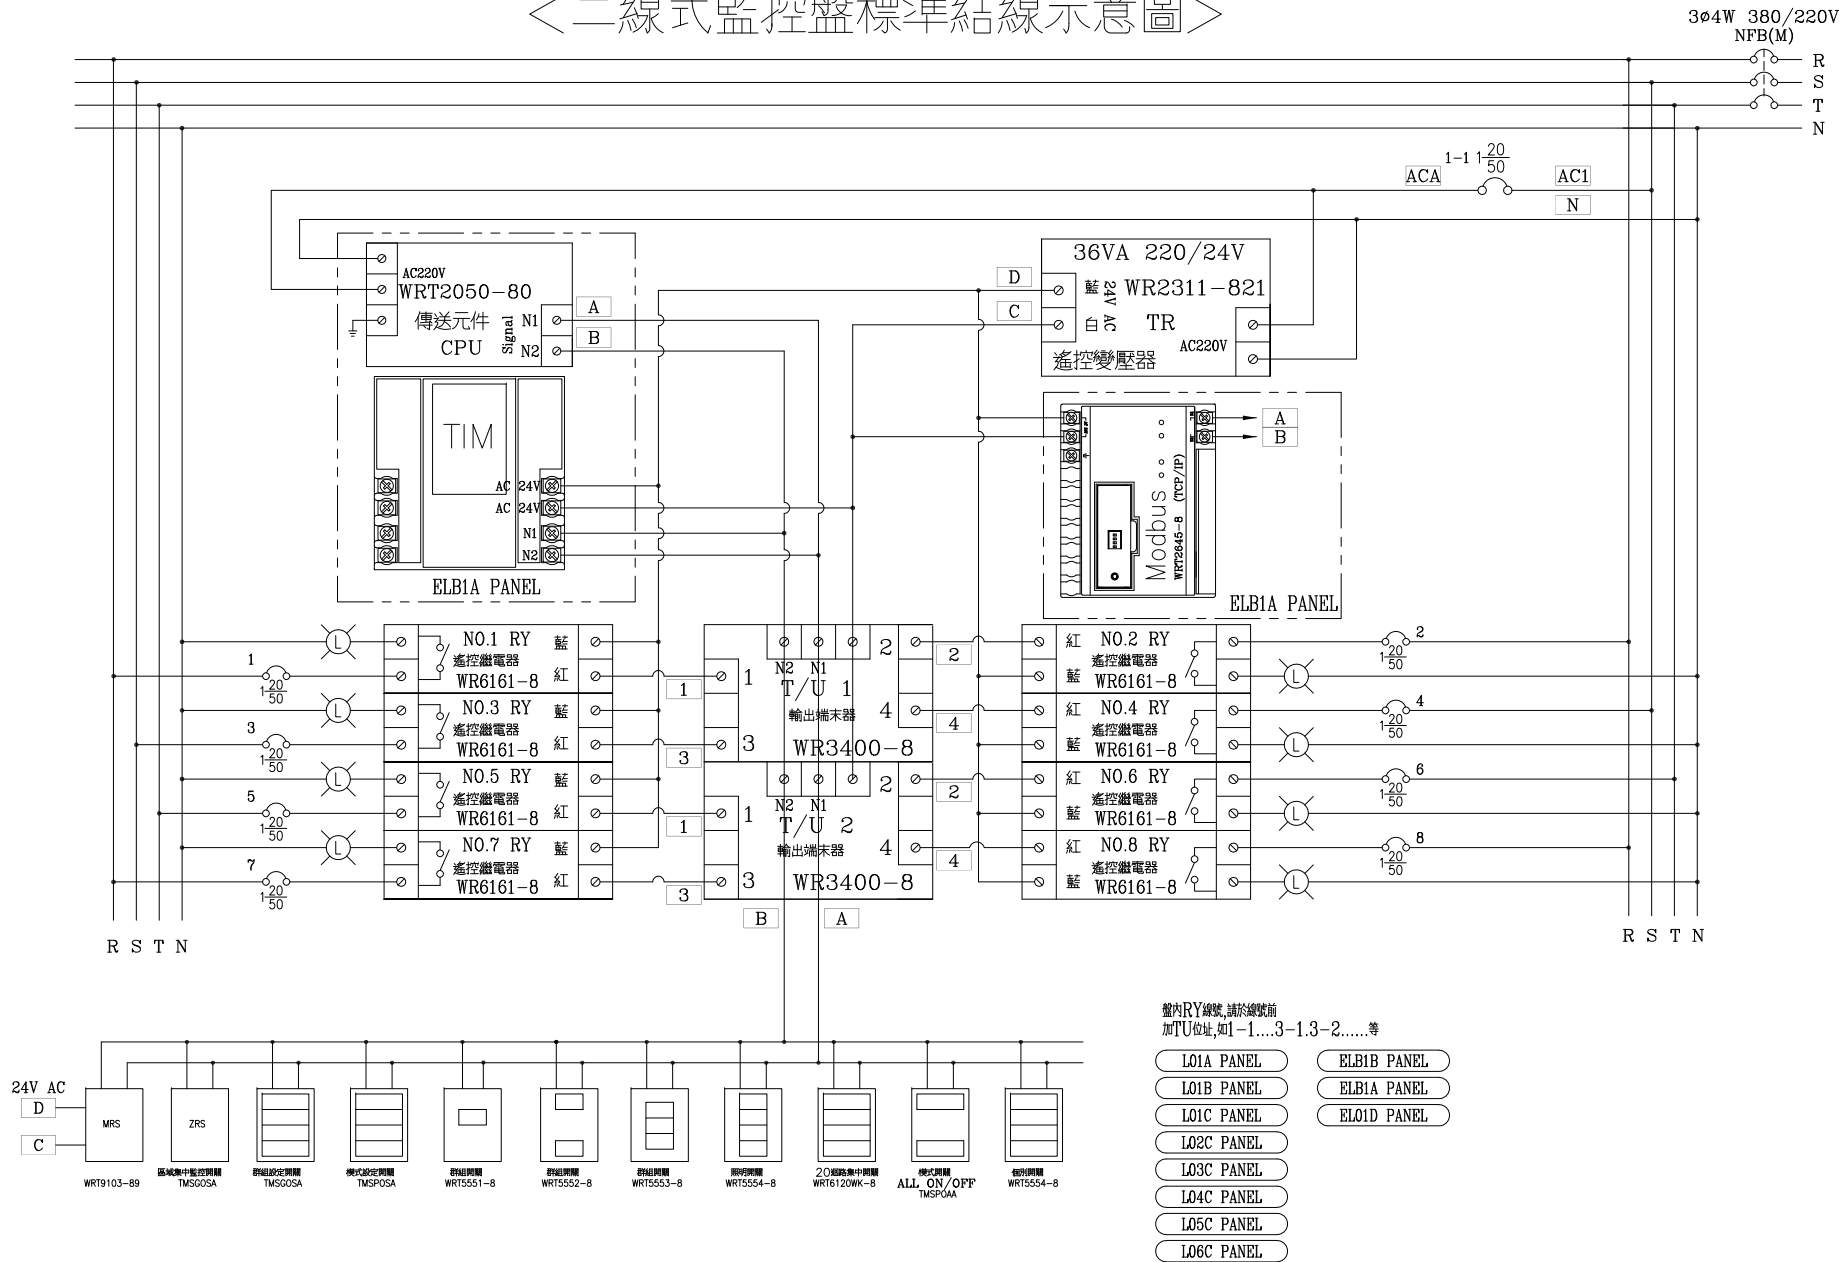

客 戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	 <div>華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:	系統複線圖	
用 途 USER:	台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>設計課 謝啓彥</div>	<div>設計課 謝啓彥</div>		工 號 WORKING NO.: 111080401	規劃日期 DATE: 111年07月25日			圖 號 DWG. NO.: LB01	版次 REV: A
		<div><input type="checkbox"/> 保留圖</div>		單 位 DM: 釐米 (mm)			案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE:			張 數 SHEET NO.: /	

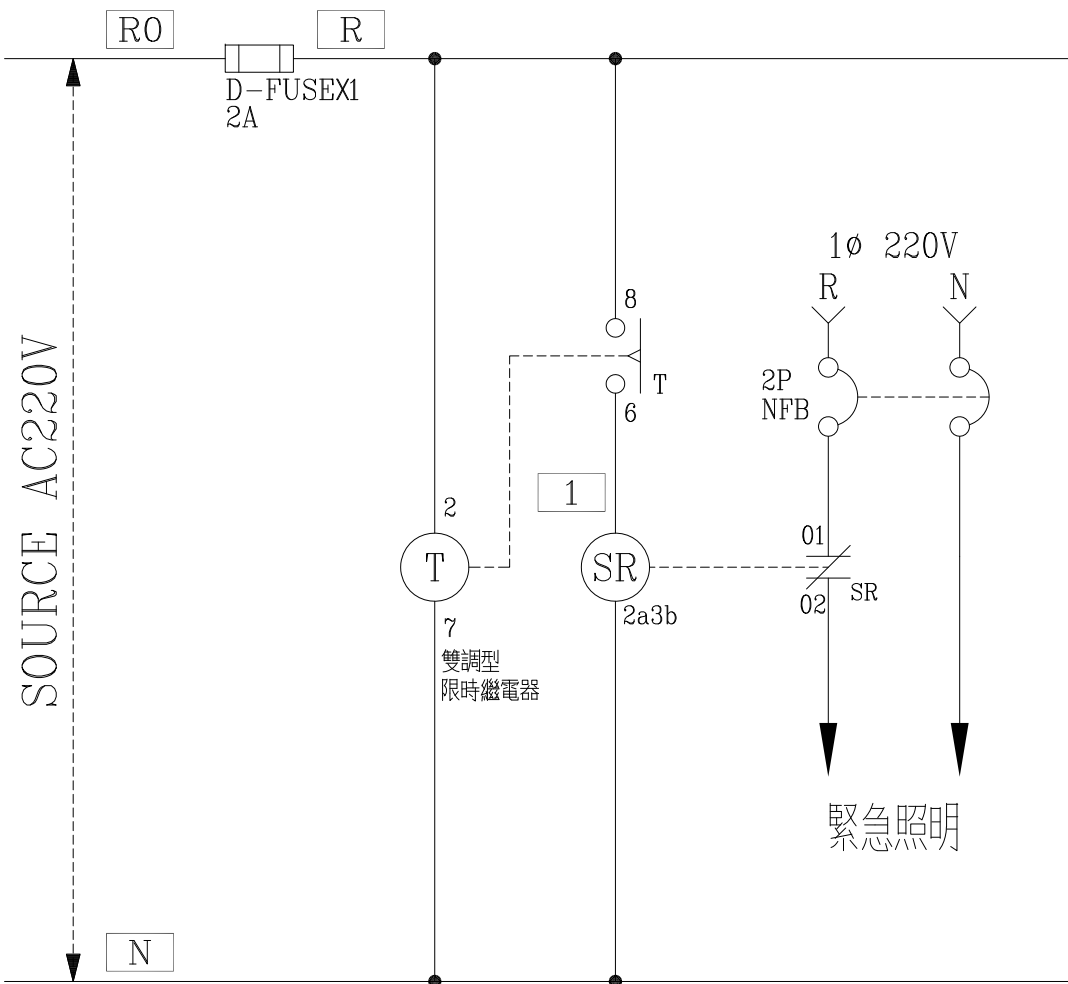

緊急照明放電裝置
每30天(720小時)放電30分鐘

盤名	迴路
L01A	10
L02C	6
L03C	7
L04C	7
L05C	7
L06C	7
ELB1B	11
ELB1A	7
EL01A	4
EL01C	5
EL02C	3
EL05C	3
EL01D	13

客 戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div>建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE	圖 名 TITLE: 系統控制圖	
用 途 USER: 台灣維順工業股份有限公司		設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工 號 WORKING NO.: 111080401	規劃日期 DATE: 111年07月25日		圖 號 DWG. NO.: LC01	版次 REV: A	
台中工業區廠辦新建工程		<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)			案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE:		張 數 SHEET NO.: /		

