


柴油引擎發電機
 3ø4W 220/380V 60Hz PF:0.8
 Standby:100KW :125KVA

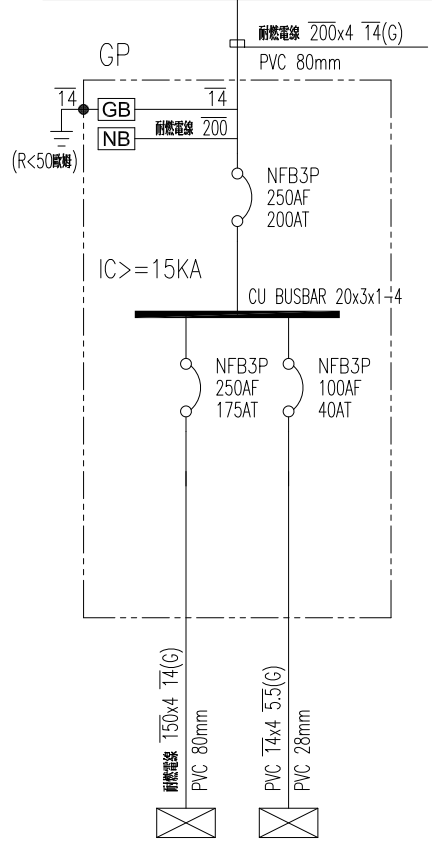

CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)			0
CURRENT(A)			0.0
LOAD(VA)	R		0
	S		0
	T		0
LOAD NAME	EMP	UPS	

客戶 昇陽水電工程行
 CUSTOMER:

核准 審核 設計 繪圖
 APPROVED BY: CHECKED BY: DESIGNED BY: DRAWER:

星華機電股份有限公司
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.
 TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140
 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 修正摘要 日期
 REV SUMMARY DATE

圖名 系統單線圖
 TITLE:

用途 臺中市臺中地區農會
 USER: 四民辦事處新建工程

設計課 設計課 設計課 設計課
 洪志勇 阮家豪 謝啓彥 葉珈均
 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

工號 111120101 規劃日期 111年11月21日
 WORKING NO.: DATE:
 案號 比例 1:25
 DRAWING NO.: SCALE:

圖號 LA06 版次 A
 DWG. NO.: REV:
 張數 /
 SHEET NO.: