

發電機啟動訊號

(*遙控線請使用3.5mm電線x2)
預留至端子台

三菱 ACB TYPE

控制說明:

旋鈕代號說明:

TDEN: 緊急電源跳脫所需時間. 0~30秒。

TDNE: 正常電源切跳脫所需時間. 0~30秒。

TDEC: 發電機延時停機所需時間。

*內建設備:

TDES: 發電機延時起動固定時間。

選擇開關代號說明:

自動: 常用電源斷電後, 發電機自動啟動功能。

OFF: 訊號沒有提供給發電機啟動。

手動: 發電機強制啟動。用來測試發電機訊號是否正常。

指示燈代號說明:



來電: 電源來電顯示用。

供電: 電源供電顯示用。

Engine Cooloff: 發電機訊號停機顯示用。

背面:

常用電源斷電模擬測試: 模擬常用斷電時, 發電機啟動ATS. 運轉切換至備用側供應負載。

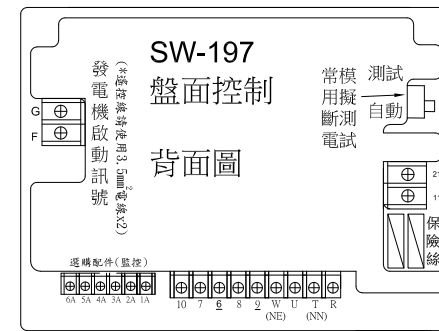

盤名
FMP

客戶 CUSTOMER:	和技工程實業股份有限公司	核准 APPROVED BY:	洪志勇	審核 CHECKED BY:	阮家豪	設計 DESIGNED BY:	謝啟彥	繪圖 DRAWER:	阮家豪	<p>星華機電股份有限公司 CHAN-HUA CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</p>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統複線圖	
用途 USER:	明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	設計課	設計課	設計課	設計課	工號 WORKING NO.:	112010501	規劃日期 DATE:	112年08月16日		圖號 DWG. NO.:	LB01	版次 REV:	A	張數 SHEET NO.:	/
		<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 DM:	釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:			比例 SCALE:	1:25				