
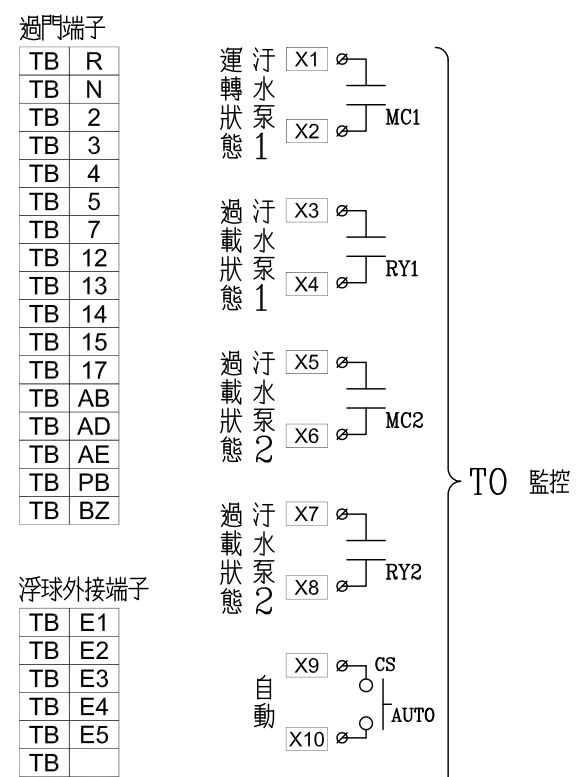


污.廢水泵(交替並列)運轉控制圖

盤內線號重複時,請於線號前
加分組別如A組B.C....E.F.....

盤名	迴路	編號
WPB38	1.2	A
WPB38	3.4	B
WPB37	1.2	A
WPB37	3.4	B
WPB35	1.2	A
WPB35	5.6	C
WPB34	1.2	A
WPB33	1.2	A
WPB32	1.2	A
WPB32	3.4	B

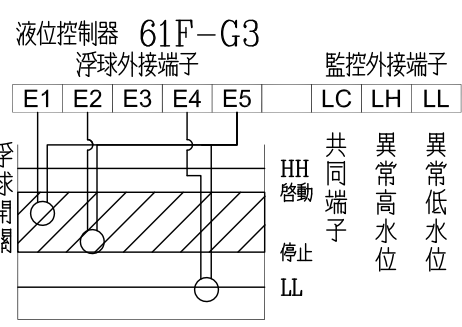

監控端子

TB	X1
TB	X2
TB	X3
TB	X4
TB	X5
TB	X6
TB	X7
TB	X8
TB	X9
TB	X10
TB	HX1
TB	HX2

水位監控端子(帶電接點 AC220V)

TB	LC
TB	LH
TB	LL

客戶 CUSTOMER: 正裕科技股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: WPB38.WPB37.WPB35.WPB34.WPB33.WPB32	
	用途 USER: 水涵轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啟彥		設計課 劉逸婷	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年03月24日		
	□ 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30			張數 SHEET NO.: / 205	