

CKT NO.	1
CAPACITY(VA)	40000
CURRENT(A)	60.8
LOAD(VA)	R 13334
	S 13333
	T 13333
LOAD NAME	排塵機 40HP

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期一追加盤

核准: APPROVED BY: 審核: CHECKED BY: 設計: DESIGNED BY: 繪圖: DRAWER:

設計課: 洪志勇 (洪志勇) 設計課: 阮家豪 (阮家豪) 設計課: 謝啓彥 (謝啓彥) 設計課: 劉家文 (劉家文)

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

CH 華華機電股份有限公司
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 112041911 規劃日期: 113年10月21日


案號: 比例: 1:20

版次: REV 修正摘要: SUMMARY

日期: DATE

圖名: 系統單線圖

圖號: A02 版次: A
 張數: /

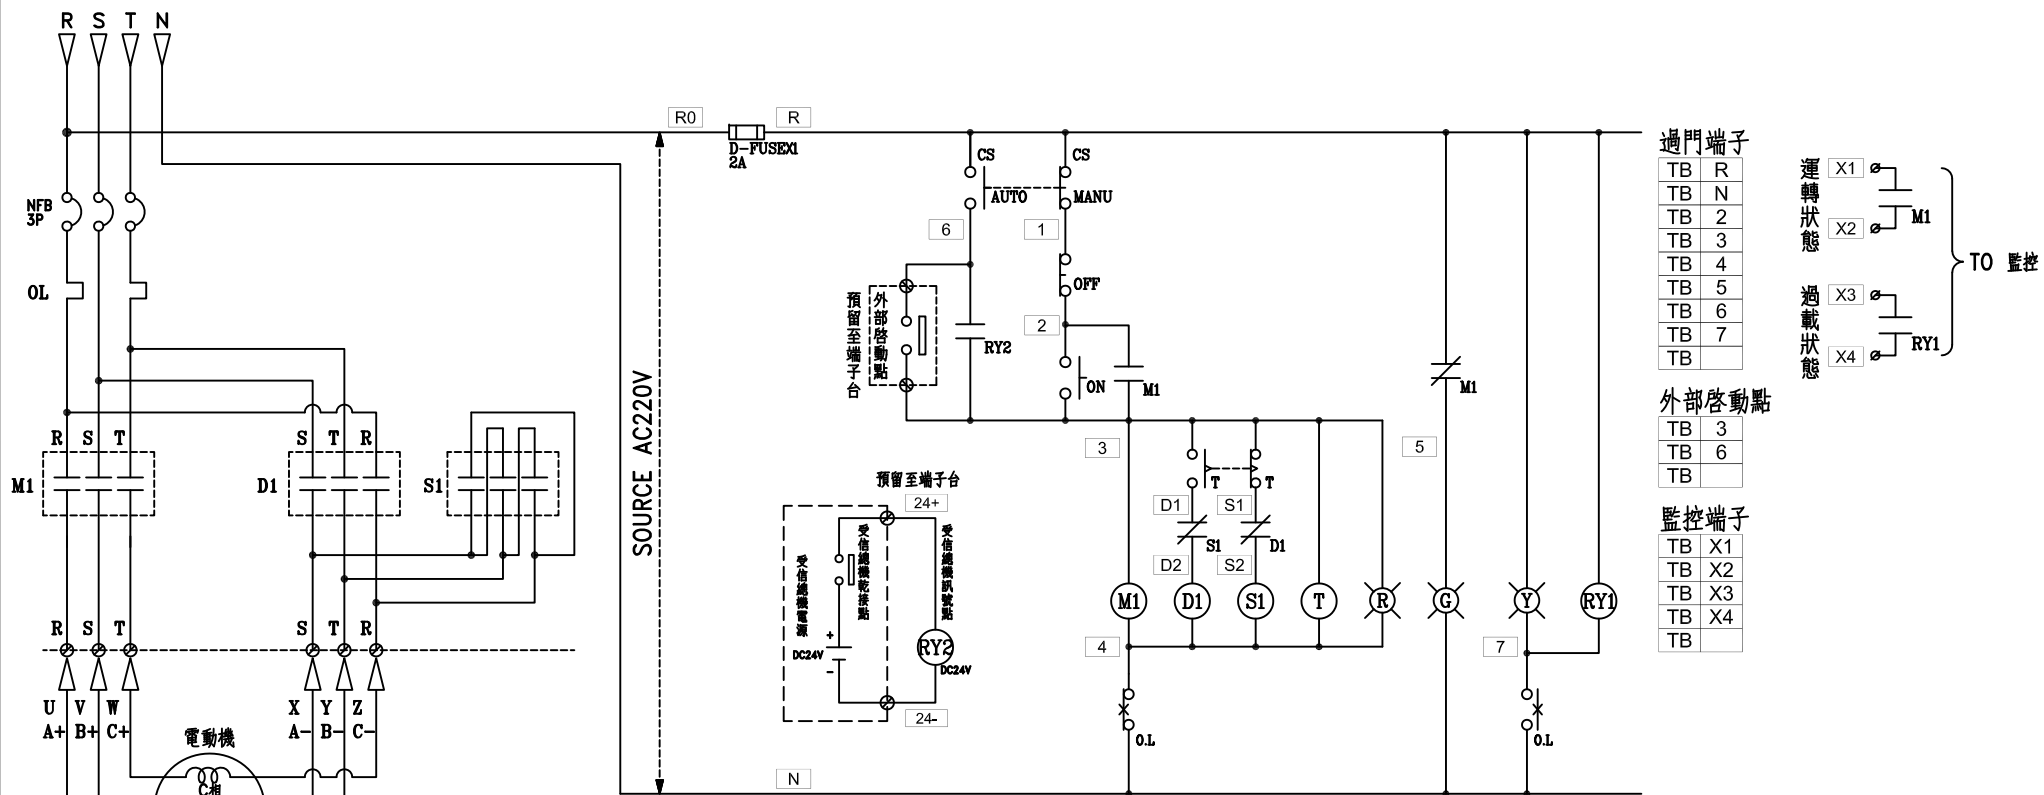


排煙機降壓啟動控制圖

盤內線號重複時,請於線號前
加分組別如A組B.C....E.F.....

盤名	迴路	編號
ERPA PANEL	--	--
ERP B PANEL	--	--

過門端子

TB	R
TB	N
TB	2
TB	3
TB	4
TB	5
TB	6
TB	7
TB	



外部啟動點

TB	3
TB	6
TB	

監控端子

TB	X1
TB	X2
TB	X3
TB	X4
TB	

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期一追加盤

核准: APPROVED BY: 審核: CHECKED BY: 設計: DESIGNED BY: 繪圖: DRAWER:

設計課: 洪志勇 (洪志勇) 設計課: 阮家豪 (阮家豪) 設計課: 謝啓彥 (謝啓彥) 設計課: 劉家文 (劉家文)

保留圖 單位: 釐米 (mm)

CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 112041911 規劃日期: 113年10月21日

案號: 比例: 1:20

版次: REV 修正摘要: SUMMARY

日期: DATE 圖名: 系統控制圖

圖號: LC02 版次: A

張數: /