


EMP3B-EP3B02A PANEL
 3φ3W 220V
 PEX30×3 G8.0 TRAY

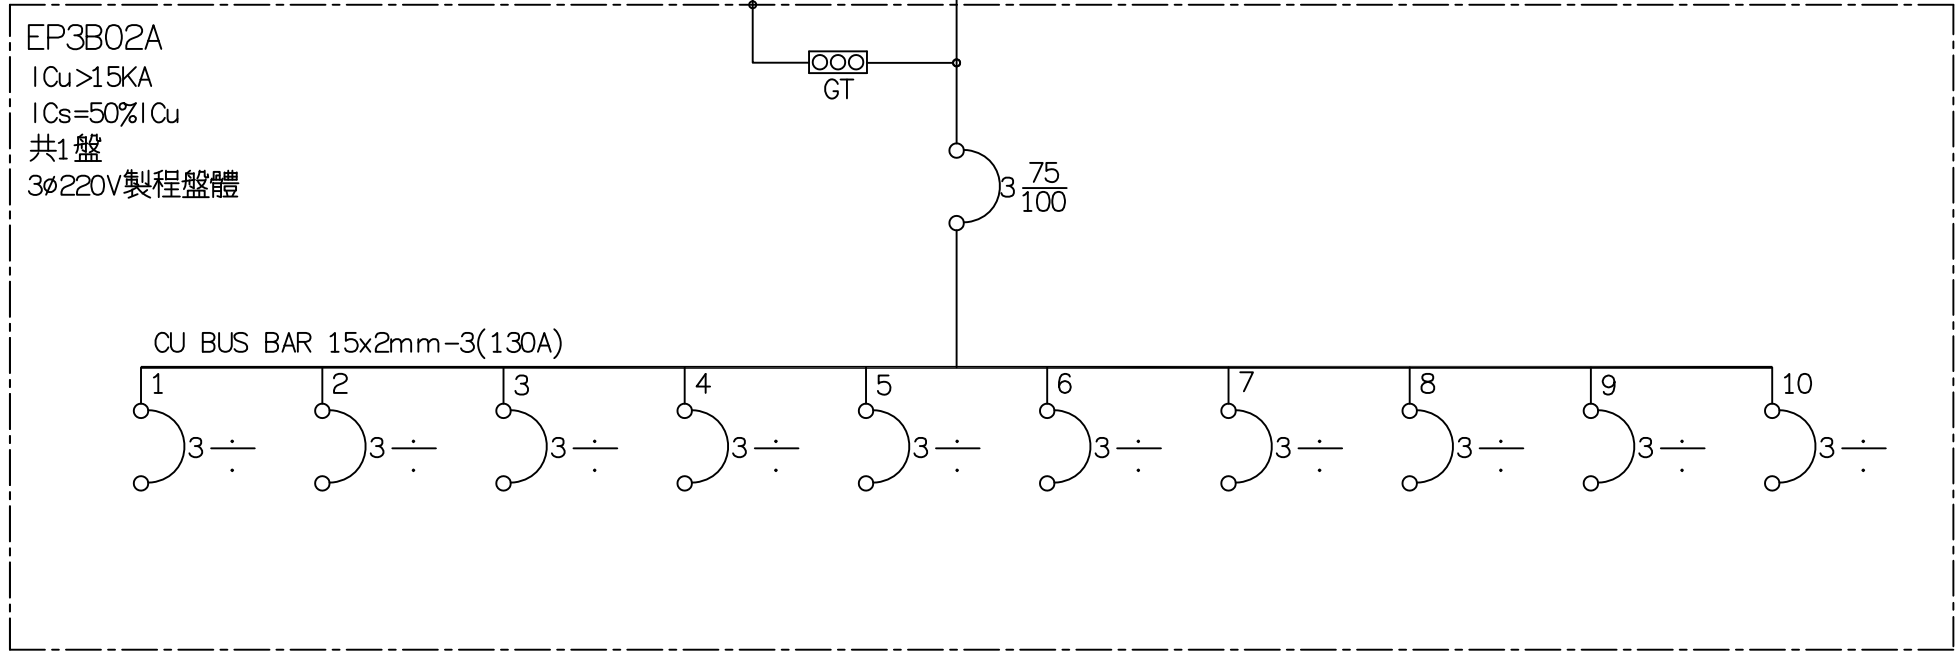

EP3B02A
 ICu>15KA
 ICs=50%ICu
 共1盤
 3φ220V製程盤體

CU BUS BAR 15x2mm-3(130A)

合計(KVA)

| 負載 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 燈(KVA) | | | | | | | | | | | |
| 力(HP) | | | | | | | | | | | |
| 熱(KW) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司 用途 USER: 為升電裝—彰化福興新生段廠辦 新建工程(K棟) | 核准 APPROVED BY: | 審核 CHECKED BY: | 設計 DESIGNED BY: | 繪圖 DRAWER: | 華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號 | 版次 REV | 修正摘要 SUMMARY | 日期 DATE | 圖名 TITLE: (2F)系統單線圖 | |
| | <input type="checkbox"/> 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm) | 設計課 阮家豪 | 設計課 阮家豪 | 設計課 張逸凡 | | 設計課 黃竣清 | 工號 WORKING NO.: 112052602 | 規劃日期 DATE: 112年07月19日 | | |
| | | | | | 案號 DRAWING NO.: | 比例 SCALE: 1:20 | | | 張數 SHEET NO.: / | |