


3 $\phi$ 4W 380-220V  
R S T N

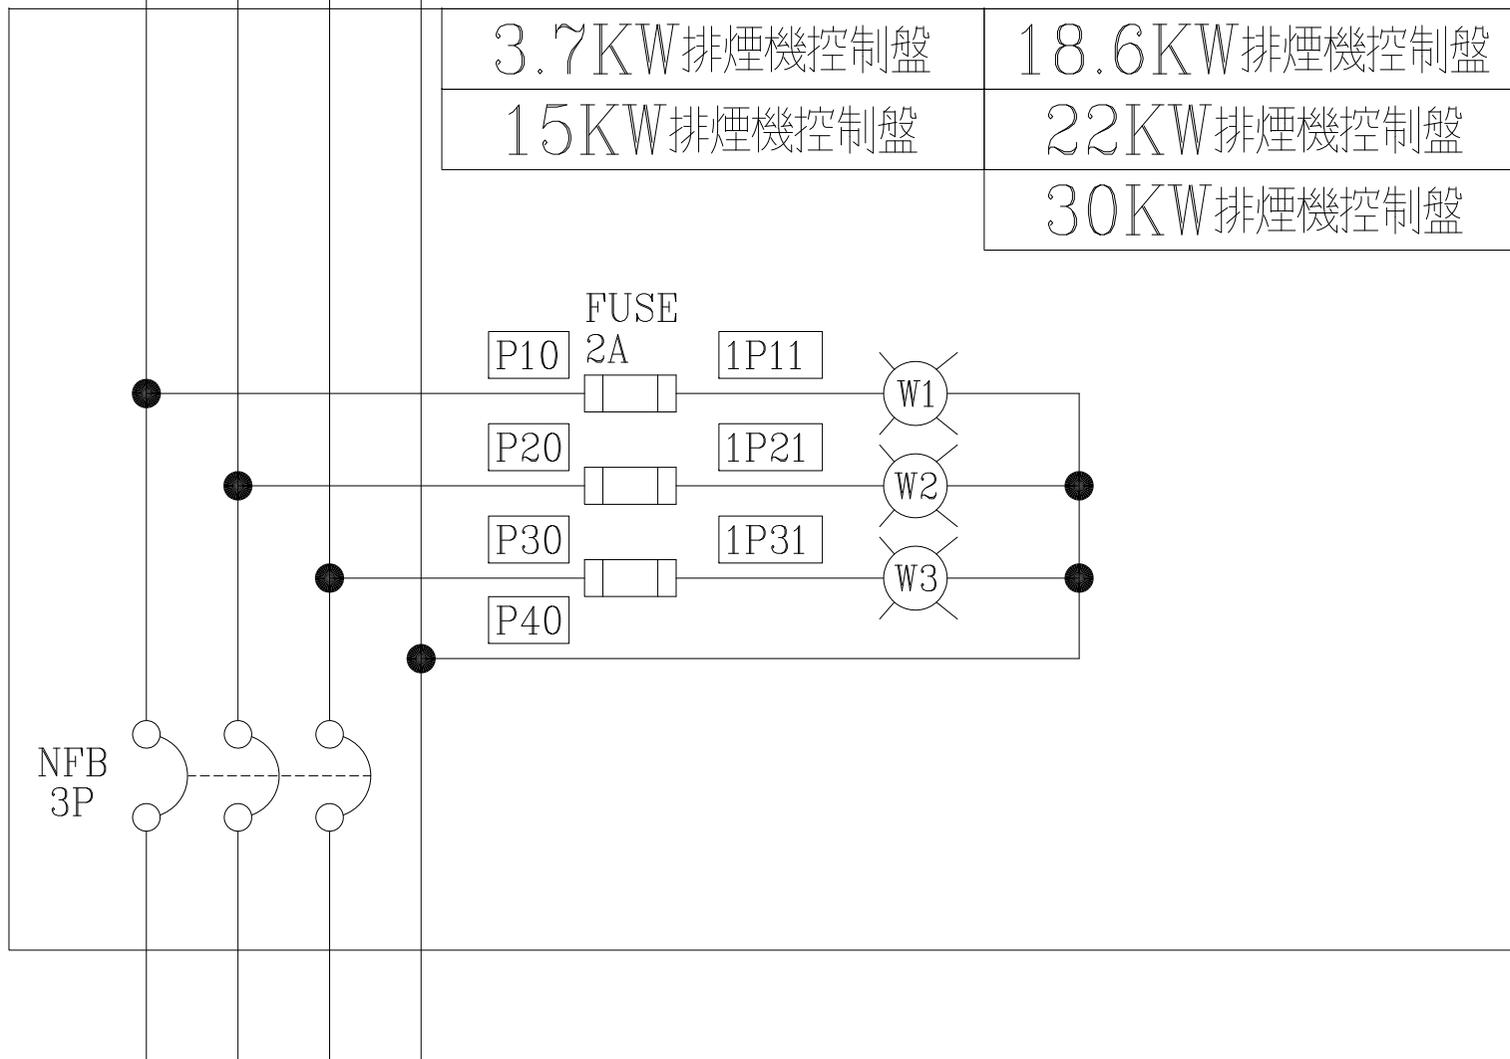

客戶  
CUSTOMER: 正裕科技股份有限公司

核准  
APPROVED BY: 設計  
DESIGNED BY: 繪圖  
DRAWER:

**星華機電股份有限公司**  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次  
REV 修正摘要  
SUMMARY 日期  
DATE

圖名  
TITLE: 系統複線圖


用途  
USER: 中華郵政有限公司豐原站前大樓  
新建工程 排煙機控制盤

設計課  
阮家豪 設計課  
阮家豪 設計課  
劉逸婷 設計課  
劉逸婷 單位 DM: 釐米 (mm)

工號  
WORKING NO.: 112062101 規劃日期  
DATE: 112年06月27日  
案號  
DRAWING NO.: 比例  
SCALE: 1:15

圖號  
DWG. NO.: B01 版次  
REV: A  
張數  
SHEET NO.: /

圖號  
DWG. NO.: B01 版次  
REV: A  
張數  
SHEET NO.: /

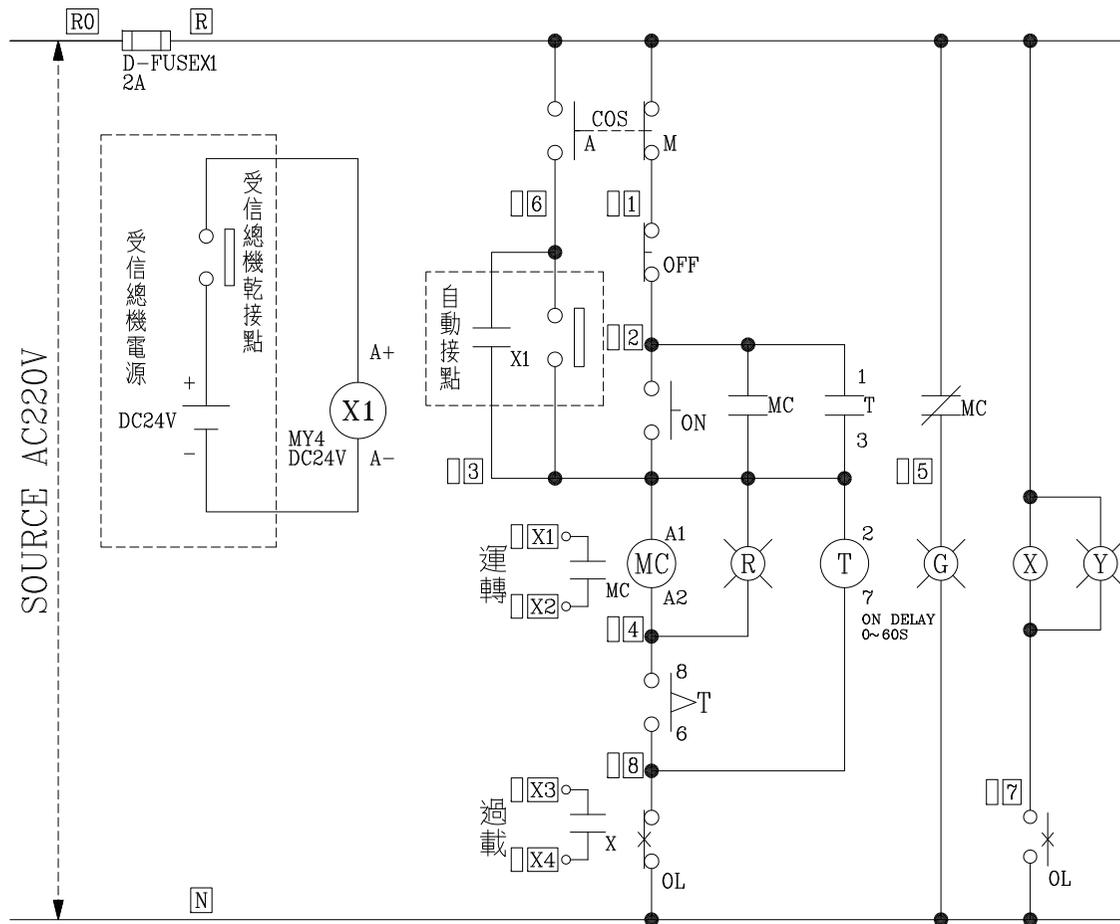

SOURCE AC220V

過門端子							外部控制			動作監視外接端子				
R	N	2	3	4	5	6	7	3	6	A+A-	X1	X2	X3	X4
											運轉	過載	監視	監視

盤內線號重複時,請於線號前  
加分組別如A組B.C....E.F.....

盤名	迴路	編號
3.7KW排煙機控制盤	1	A
15KW排煙機控制盤	1	A

客戶 CUSTOMER:	正裕科技股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>星華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統控制圖	
用途 USER:	中華郵政有限公司豐原站前大樓 新建工程 排煙機控制盤			設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 劉逸婷	設計課 劉逸婷		工號 WORKING NO.: 112062101	規劃日期 DATE: 112年06月27日			圖號 DWG. NO.: C01	版次 REV: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:15				張數 SHEET NO.:	/	