


客戶 CUSTOMER: 偉昌電氣工程股份有限公司  用途 USER: 雲林光明段台創64MW儲能案	核准 APPROVED BY: 設計課 阮家豪 <input type="checkbox"/> 保留圖	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 張逸凡 單位: 釐米 (mm)	繪圖 DRAWER: 設計課 張逸凡	<div>  <b>建華機電股份有限公司</b>            CHAN-HUA MACHINERY &amp; ELECTRIC CO., LTD.            TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140            廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號            工號: 112102701 規劃日期: 112年11月13日            案號: 比例: 1:40            DRAWING NO.:         </div>	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖 圖號 DWG. NO.: A12 張數 SHEET NO.: / 版次 REV: B
--	--	---------------------------	---	-----------------------	--	------------	------------------	-------------	---

3Ø3W 480V

From: Container UPS PANEL

ACB11&ACB12  
ACB171&ACB172

HRC  
FUSE\*3  
TVSS

施耐德  
NW63-H1  
主ACB  
3P

CT\*3

TO DWG B02

PT 1Ø 1KVA  
480/220V  
GPT 3Ø 3x50/3x50VA  
480/√3 - 110/√3 - 110/√3

GPT接地線號

GPT1  
GPT2

VA  
A8  
27/59/59N  
81H/81L

C10

C20

C30

C40

C11

C21

C31

C41

30V+3UV 十相一體

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

X84

X85

X86

X87

X88

X89

X90

X91

X92

X93

X94

X95

X96

X97

X98

X99

X100

X101

X102

X103

X104

X105

X106

X107

X108

X109

X110

X111

X112

X113

X114

X115

X116

X117

X118

X119

X120

X121

X122

X123

X124

X125

X126

X127

X128

X129

X130

X131

X132

X133

X134

X135

X136

X137

X138

X139

X140

X141

X142

X143

X144

X145

X146

X147

X148

X149

X150

X151

X152

X153

X154

X155

X156

X157

X158

X159

X160

X161

X162

X163

X164

X165

X166

X167

X168

X169

X170

X171

X172

X173

X174

X175

X176

X177

X178

X179

X180

X181

X182

X183

X184

X185

X186

X187

X188

X189

X190

X191

X192

X193

X194

X195

X196

X197

X198

X199

X200

X201

X202

X203

X204

X205

X206

X207

X208

X209

X210

X211

X212

X213

X214

X215

X216

X217

X218

X219

X220

X221

X222

X223

X224

X225

X226

X227

X228

X229

X230

X231

X232

X233

X234

X235

X236

X237

X238

X239

X240

X241

X242

X243

X244

X245

X246

X247

X248

X249

X250

X251

X252

X253

X254

X255

X256

X257

X258

X259

X260

X261

X262

X263

X264

X265

X266

X267

X268

X269

X270

X271

X272

X273

X274

X275

X276

X277

X278

X279

X280

X281

X282

X283

X284

X285

X286

X287

X288

X289

X290

X291

X292

X293

X294

X295

X296

X297

X298

X299

X300

X301

X302

X303

X304

X305

X306

X307


FROM DWG B01  
3ø3W 480V

ACB11&ACB12  
? ?  
ACB171&ACB172

施耐德  
NW16-H2  
分路ACB  
3P

CT\*3


LOAD

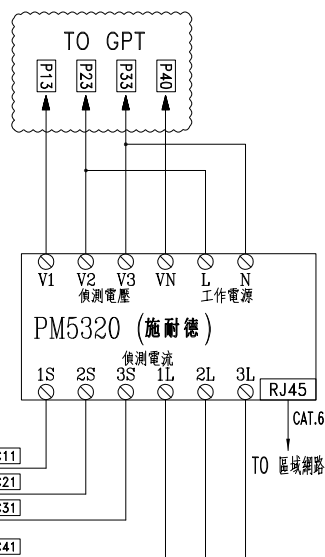

施耐德  
NW16-H2  
分路ACB  
3P


CT\*3

LOAD

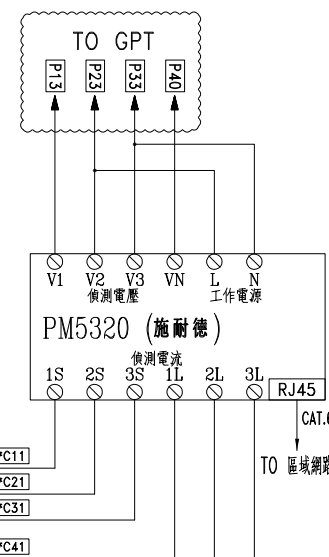


盤內線號重複時,請於線號前  
加分組別如A組B.C....E.F.....

客戶 CUSTOMER:	偉昌電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統複線圖
用途 USER:	雲林光明段台創64MW儲能案	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 張逸凡	工號 WORKING NO.: 112102701	規劃日期 DATE: 112年11月13日			圖號 DWG. NO.: B02	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30			張數 SHEET NO.:	/



盤內線號重複時,請於線號前  
加分組別如A組B.C....E.F.....

客 戶 CUSTOMER:	偉昌電氣工程股份有限公司				<div><b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY &amp; ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:	系統控制圖			
用 途 USER:	雲林光明段台創64MW儲能案					工 號 WORKING NO.:	112102701	規劃日期 DATE:	112年11月13日	圖 號 DWG. NO.:	C01	版次 REV:	A
	核准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:		案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE:	1:30	張 數 SHEET NO.:	/		
	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 張逸凡									
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位: 毫米 (mm)										

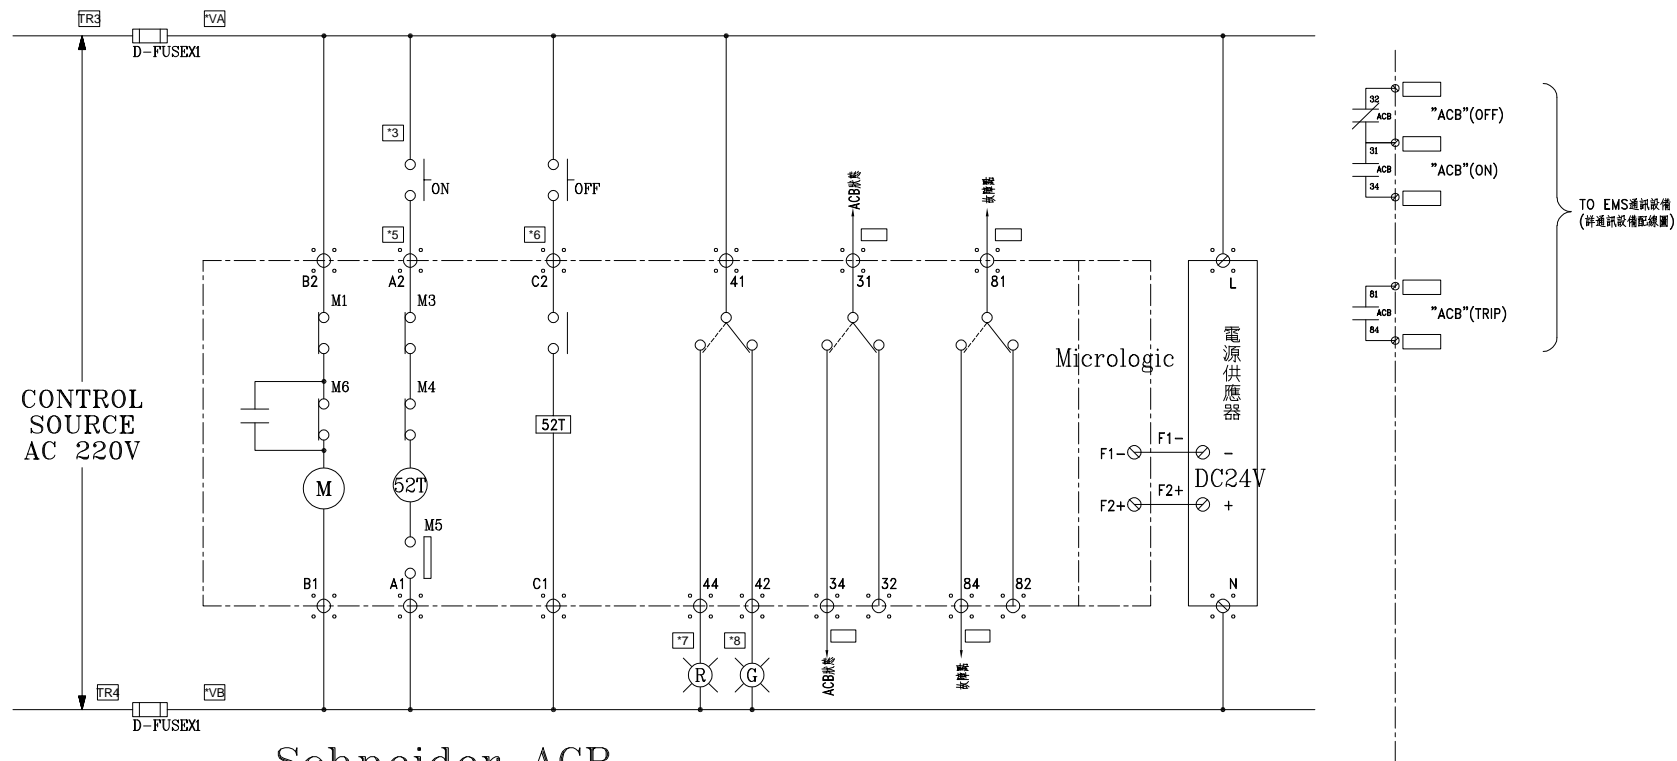


Schneider ACB  
ACB11&ACB12~ACB171&ACB172 分路"ACB"控制圖

盤內線號重複時,請於線號前  
加分組別如A組B.C....E.F.....


客 戶 CUSTOMER:		偉昌電氣工程股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	 <b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號		版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE	圖 名 TITLE:			
用 途 USER:		雲林光明段台創64MW儲能案		設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 張逸凡	工 號 WORKING NO.: 112102701		規劃日期 DATE: 112年11月13日				圖 號 DWG. NO.:	C02	版次 REV:	A
				<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:30				張 數 SHEET NO.:	/		




ACB11&amp;ACB12(1套ACB盤抓2組DTR警報)

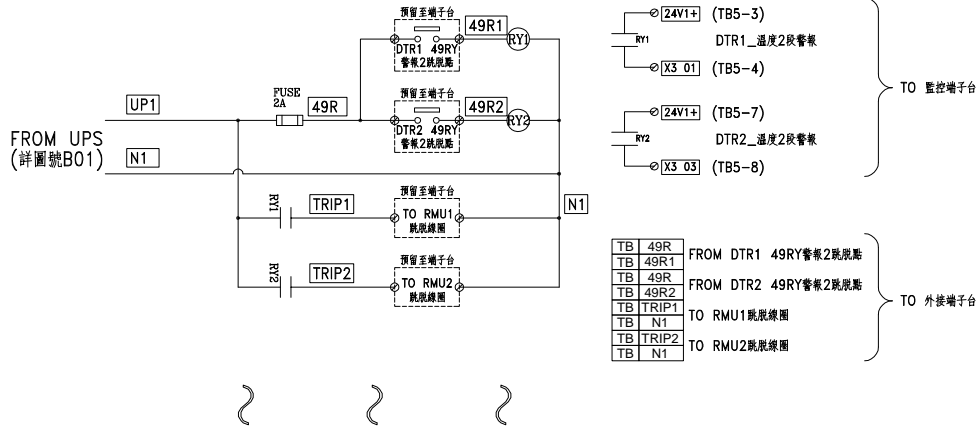


ACB31&amp;ACB32(1套ACB盤抓2組DTR警報)

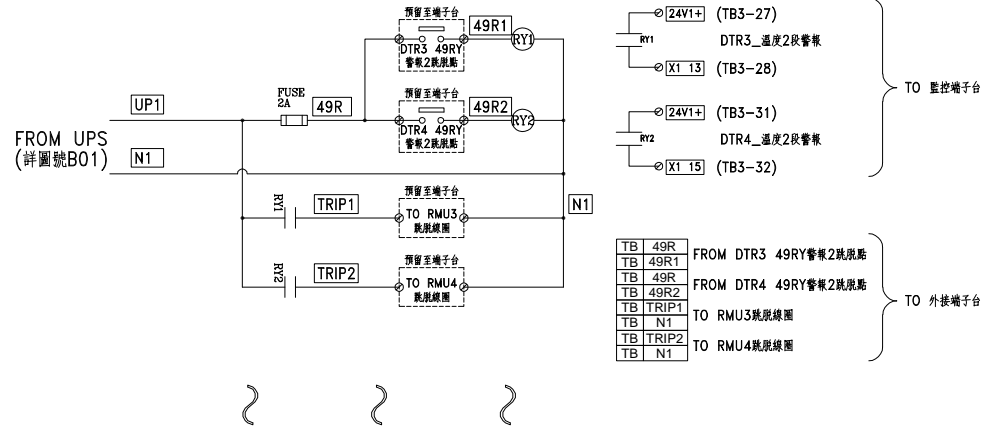


ACB131&amp;ACB132(1套ACB盤抓2組DTR警報)

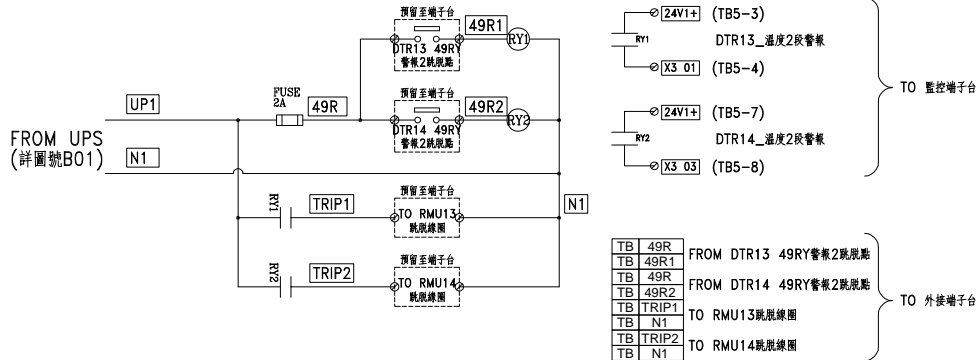


ACB151&amp;ACB152(1套ACB盤抓2組DTR警報)

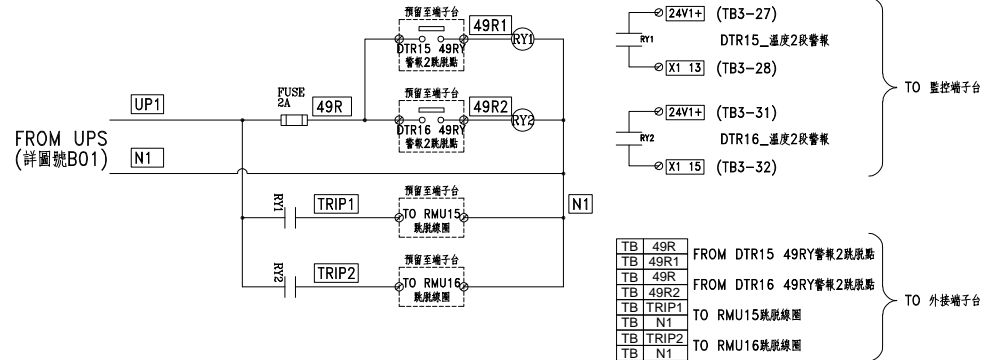

ACB171&amp;ACB172(1套ACB盤抓1組DTR警報)

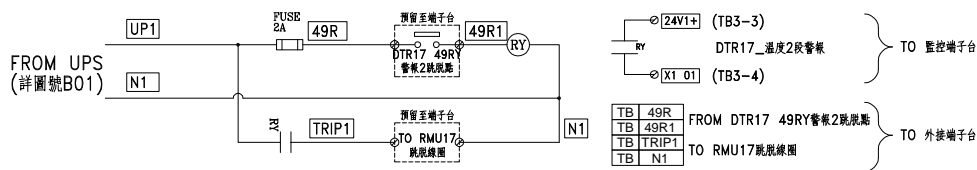

ACB12、ACB42、ACB92、ACB132、ACB172

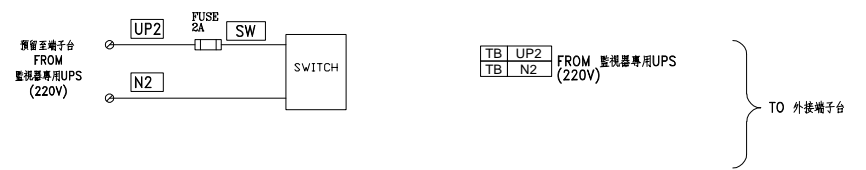

客戶 CUSTOMER:	偉昌電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:
用途 USER:	雲林光明段台創64MW儲能案	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 張逸凡				系統控制圖
		□ 保留圖		單位: 釐米 (mm)		工號 WORKING NO.: 112102701	規劃日期 DATE: 112年11月13日		圖號 DWG. NO.: C04
						案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30		張數 SHEET NO.: /

**建華機電股份有限公司**  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.  
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號