


3φ4W 208V/120V
TO 10K 三線-蒸餾機-19

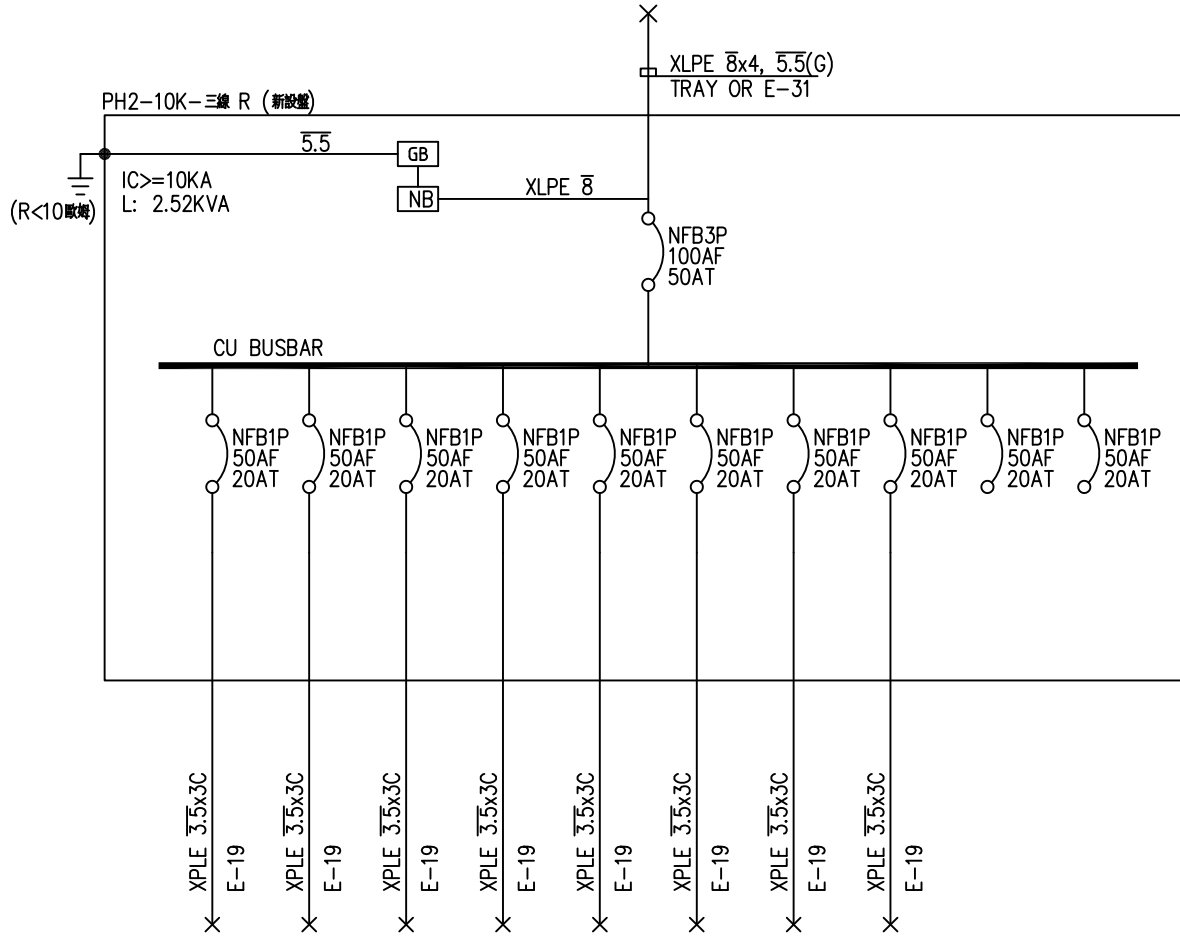

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)											
CURRENT(A)											
LOAD(VA)	R										
	S										
	T										
LOAD NAME	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx2	插座 180VAx3	SPARE	SPARE	

客戶
CUSTOMER: 高信工程股份有限公司

用途
USER: 曜凌光電中科標準廠房 5F
3線擴建工程

核准
APPROVED BY:

設計課
洪志勇

審核
CHECKED BY:

設計課
阮家豪

設計
DESIGNED BY:

設計課
謝啓彥

繪圖
DRAWER:

設計課
謝啓彥



華華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號
WORKING NO.: 113070302

案號
DRAWING NO.:

規劃日期
DATE: 113年07月05日

比例
SCALE:

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE:

系統單線圖

圖號
DWG. NO.:

LA01

張數
SHEET NO.:

/

版次
REV: A

保留圖

單位 DM: 釐米 (mm)