


FROM 2A 3P4W 380/220V

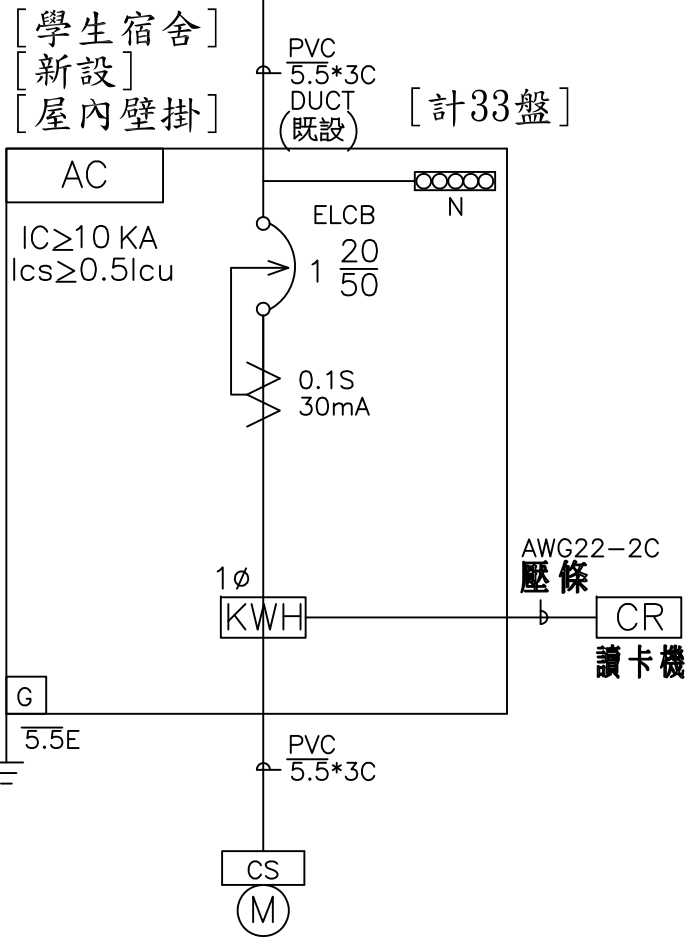

分離式冷氣機主機
冷房能力 5.0KW

客戶 CUSTOMER:	新麗電器有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華電機股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	臺中市立大甲高級中等學校 學生宿舍冷氣新設及汰舊更新修繕工程			設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.: 11308001	規劃日期 DATE: 113年08月05日			圖號 DWG. NO.: A01	版次 REV: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DIM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20						