

客戶
CUSTOMER: 超立電機

用途
USER: 南投縣農產運銷股份有限公司

核准
APPROVED BY:

設計課
洪志勇

審核
CHECKED BY:

設計課
謝啓彥

設計
DESIGNED BY:

設計課
阮家豪

繪圖
DRAWER:

設計課
阮家豪

CH 華華機械股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號
WORKING NO.: 113093001

案號
DRAWING NO.:

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE:

系統單線圖

圖號
DWG. NO.:

A01

張數
SHEET NO.:

/

版次
REV: A


保留圖

單位
Unit: 釐米 (mm)

比例
SCALE:

1:30

ATS. 左側(I路)優先供電配置圖

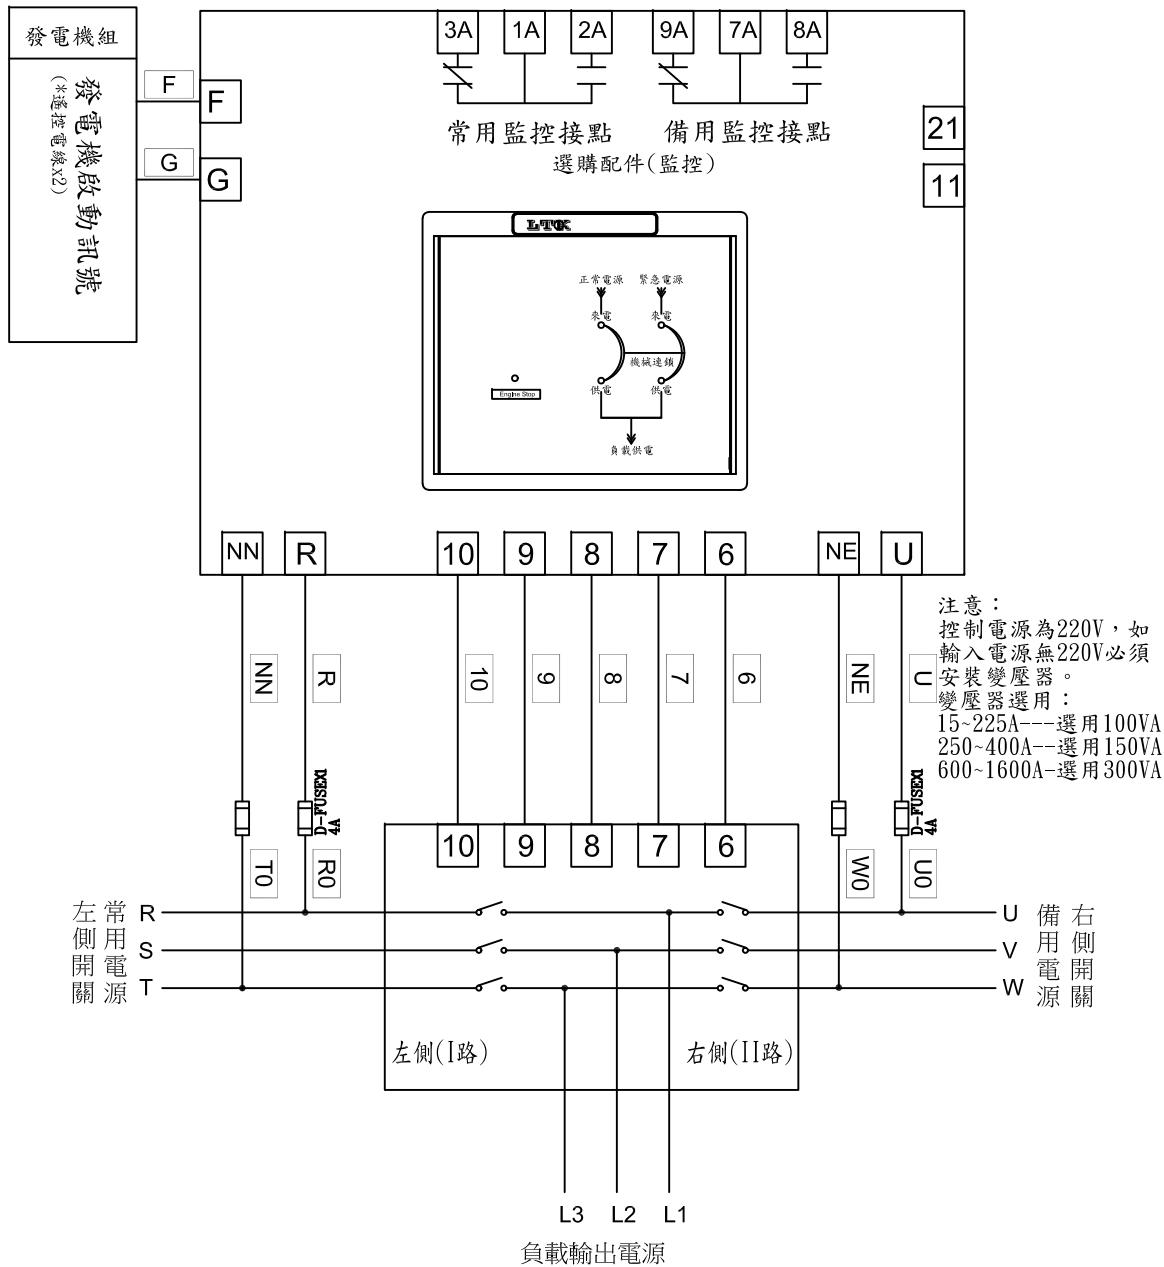

控制說明：

旋鈕代號說明：

TDEN: 緊急電源跳脫所需時間. 0~30秒。

TDNE: 正常電源切跳脫所需時間. 0~30秒。

TDEC: 發電機延時停機所需時間。

*內建設備：

TDES: 發電機延時起動固定時間。

選擇開關代號說明：

自動：常用電源斷電後，發電機自動啟動功能。

OFF：訊號沒有提供給發電機啟動。

手動：發電機強制啟動。用來測試發電機訊號是否正確。

指示燈代號說明：

來電：電源來電顯示用。

供電：電源供電顯示用。

Engine Cooloff：發電機訊號停機顯示用。

背面：

常用電源斷電模擬測試：模擬常用斷電時，發電機啟動ATS. 運轉切換至備用側供應負載。

客戶 CUSTOMER: 超立電機	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 謝啓彥	設計 DESIGNED BY: 設計課 阮家豪	繪圖 DRAWER: 設計課 阮家豪	 中華機械電氣股份有限公司 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統控制圖	
用途 USER: 南投縣農產運銷股份有限公司	<input type="checkbox"/> 保留圖 單位 Dim: 釐米 (mm)					工號 WORKING NO.: 113093001	規劃日期 DATE: 113年10月04日			圖號 DWG. NO.: C02
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30				張數 SHEET NO.: /